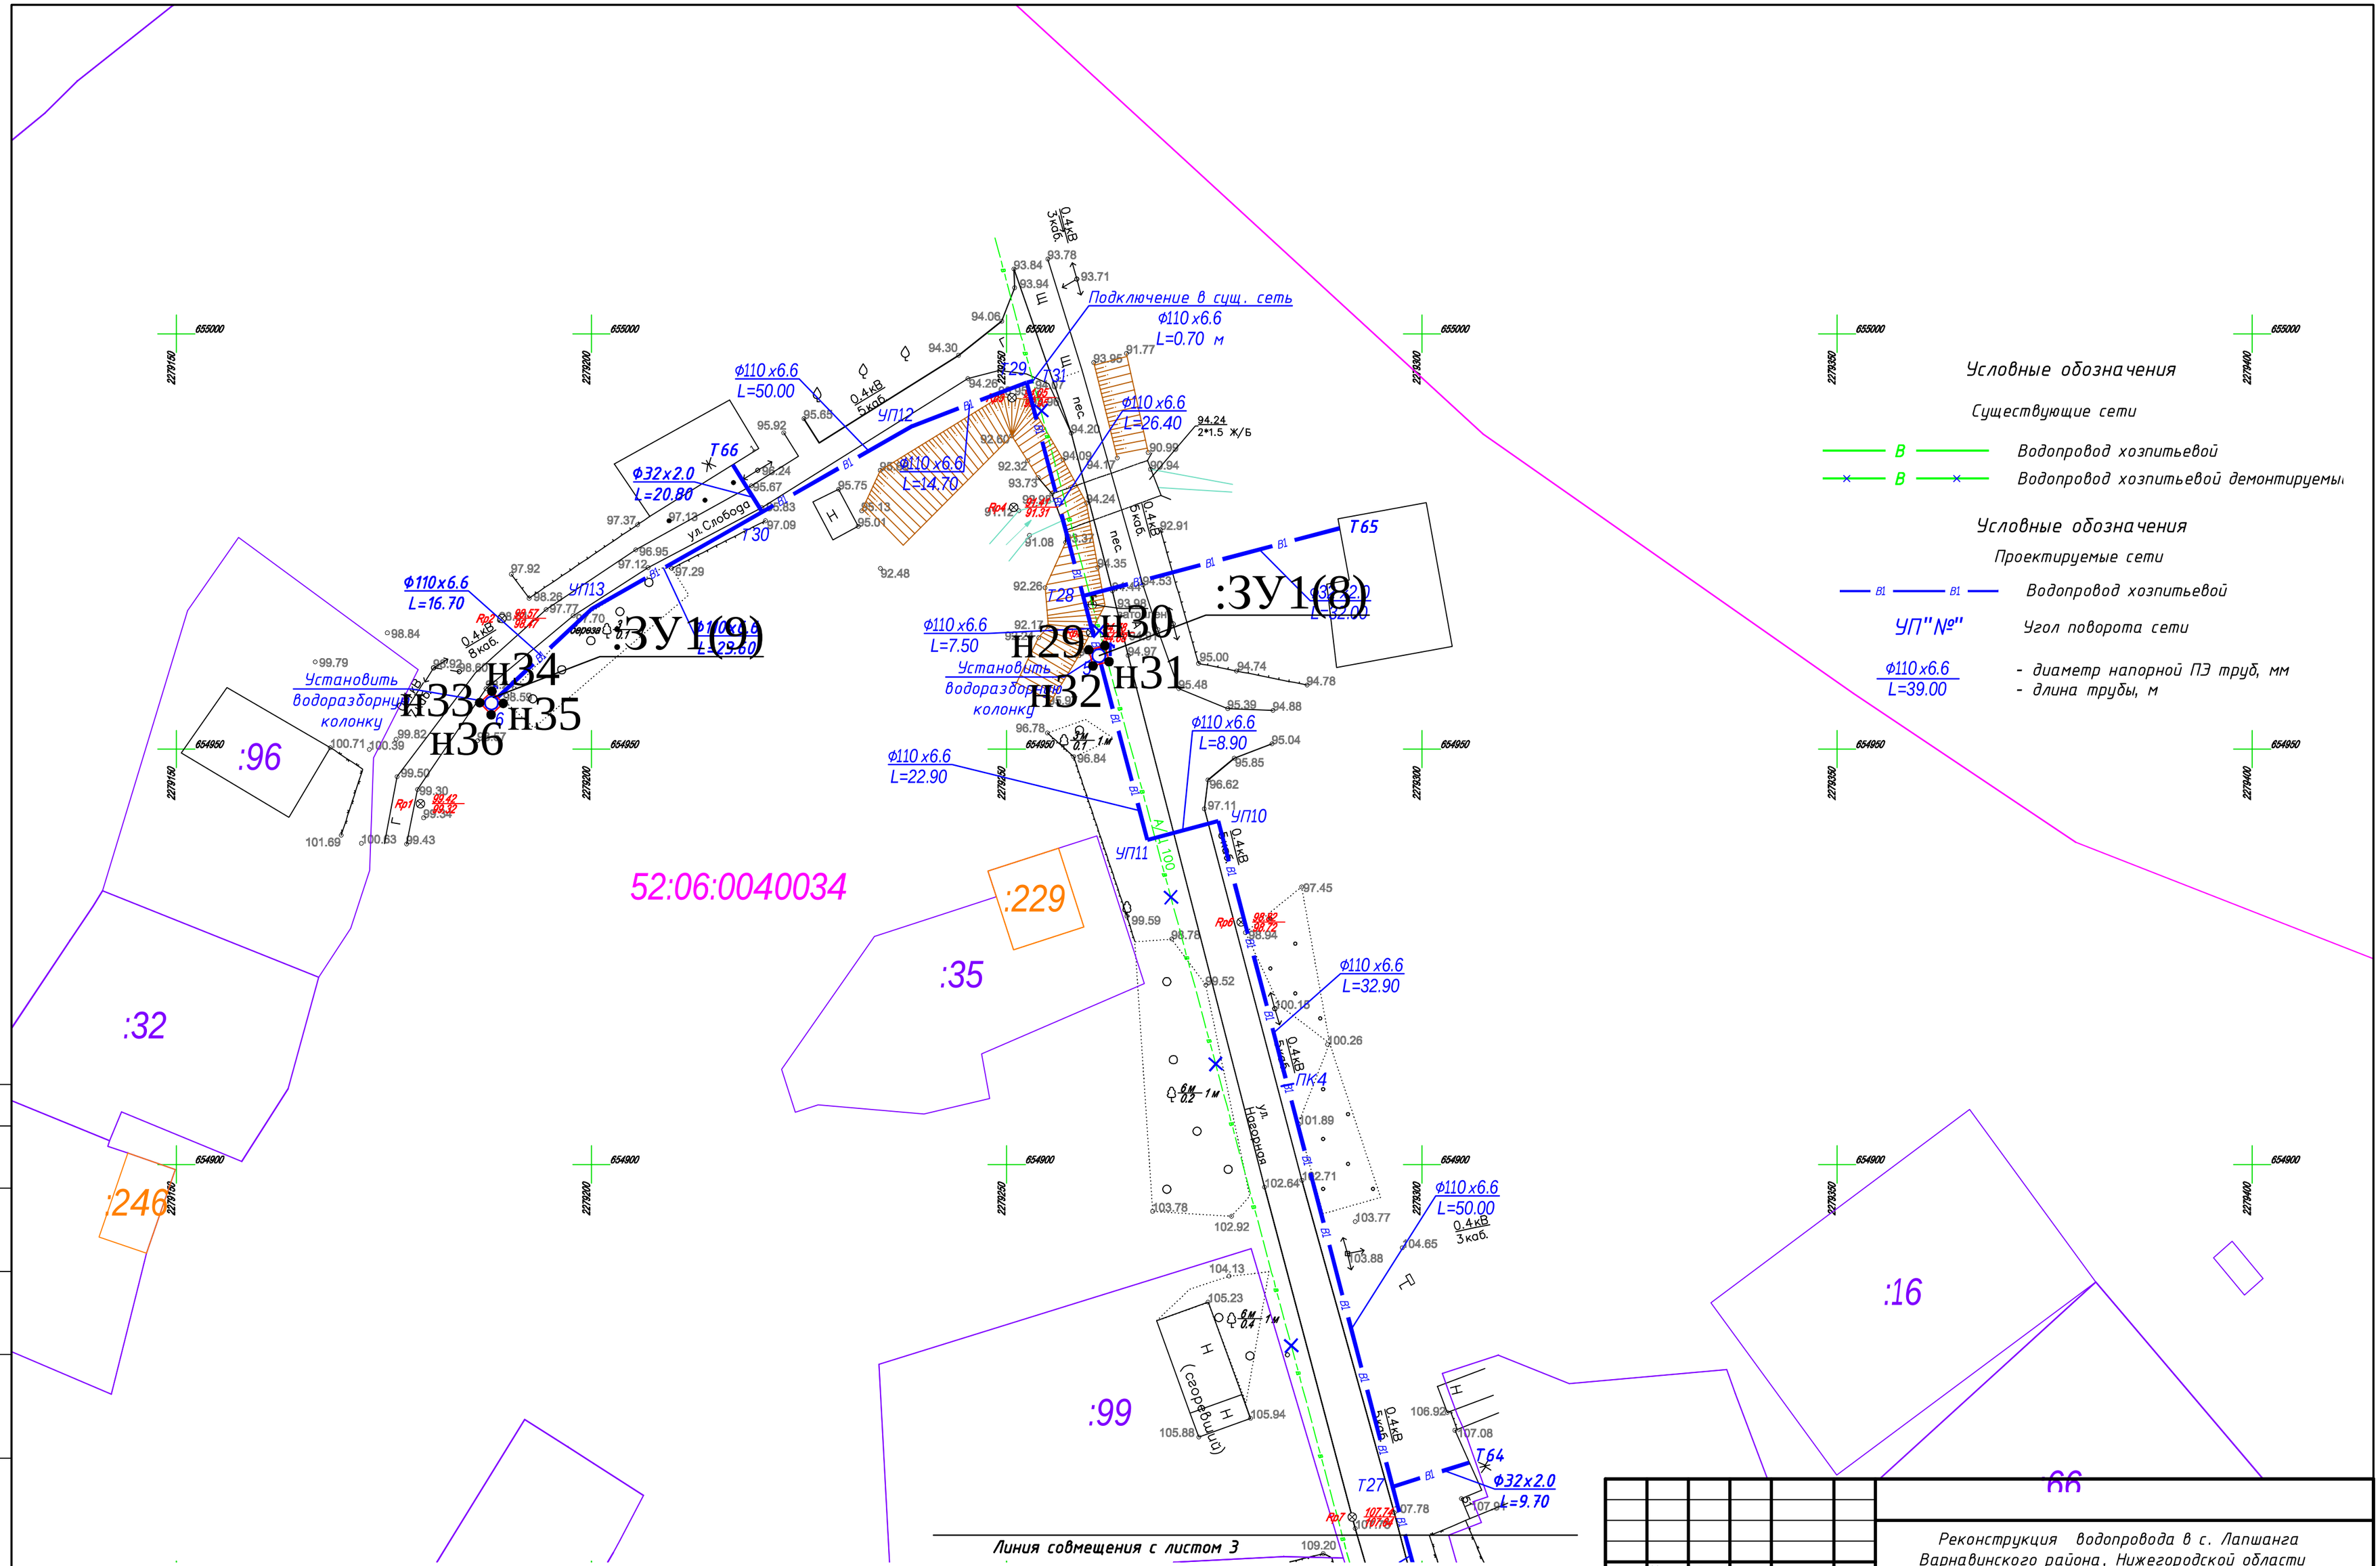

Условные обозначения

Существующие сети

- В — Водопровод хозпитьевой
- В — Водопровод хозпитьевой демонтируемы

Условные обозначения

Проектируемые сети

- В1 — В1 — Водопровод хозпитьевой
- УП"№" — Угол поворота сети
- ф110 х6.6 / L=39.00 — - диаметр напорной ПЭ труб, мм; - длина трубы, м

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Реконструкция водопровода в с. Лапшанга Варнавинского района, Нижегородской области			
Разработ.						Система водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
ГИП								3	
Руковод.						План с сетями водоснабжения М1:500			
Н.контроль									

Взам.инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл.

A2